

PUMPE & SHUNT


Montering V7 & V10 med 12 pol et stik



Tilslutning pumpe

1. Tilslut pumpen til styringen.
2. Vælg udgang i styringen.
3. Juster pumpens start og stop temperatur i styringen

Tilslutning print

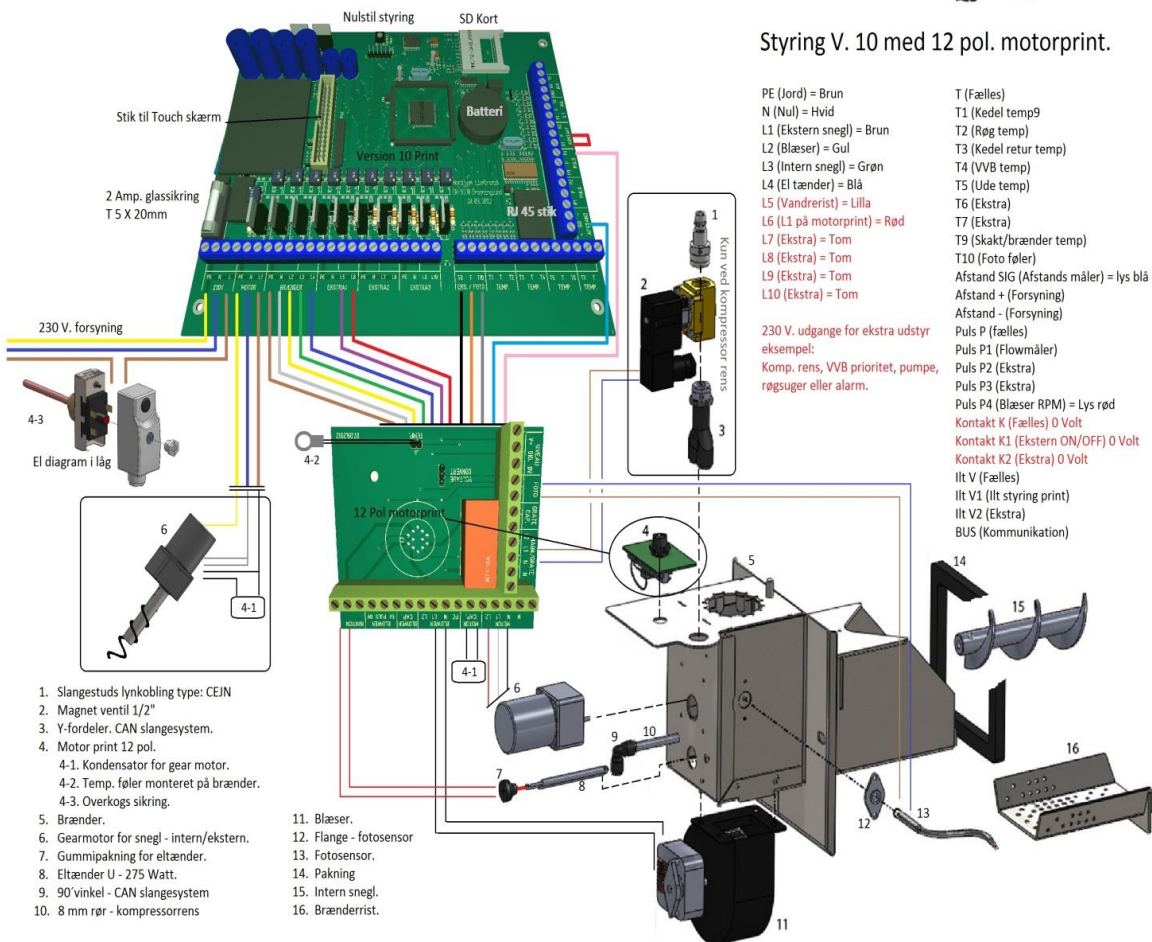

Tilslutning Shunt

1. Ventillen monteres mellem fremløb (efter pumpen) og returen
2. Shunten justeres til minimum 55 C grader.
3. Ønsket kedeltemperatur bør altid være 10-15 C grader mere end shunten.
4. Føleren monteres så tæt på kedlens retur som muligt.

